


**ANNO 2006/2007**  
**CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA :**  
**SCUOLE MEDIE DI SOLBIATE ARNO (VA)**


Inizio monitoraggio eventuale presenza di gas radon nella zona della mensa scolastica che è posizionata nel seminterrato della struttura.  
Il consorzio, in un'ottica di prevenzione, si ripropone di ripetere tale misurazione ogni due anni.

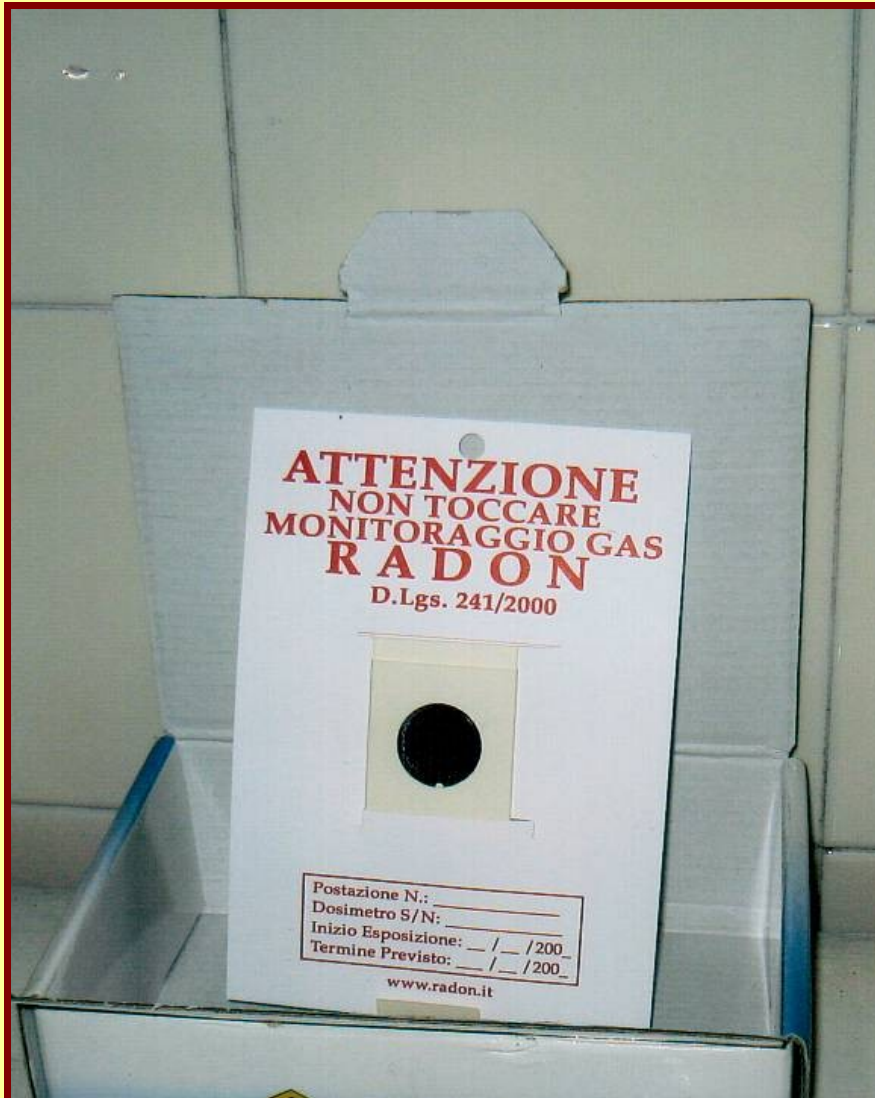

Misurazione del 2007      48 Bq/m<sup>3</sup>

Misurazione del 2009      45 Bq/m<sup>3</sup>

**Valori espressi in Bq/mc**



IL TUO TEST:  cRn < 400;  cRn > 400

**Legenda:**

- 3 - 15 - Valore di concentrazione in aria libera
- 77 Esposizione media Italiana in ambienti confinati
- 148 - Valore di soglia consigliato da EPA oltre il quale realizzare una qualche azione per la mitigazione in ambiente residenziale
- 400 - Concentrazione corrispondente all'80% del livello di azione ai sensi del Dlgs. 241/2000
- 500 - Livello di azione ai sensi del Dlgs. 241/2000